


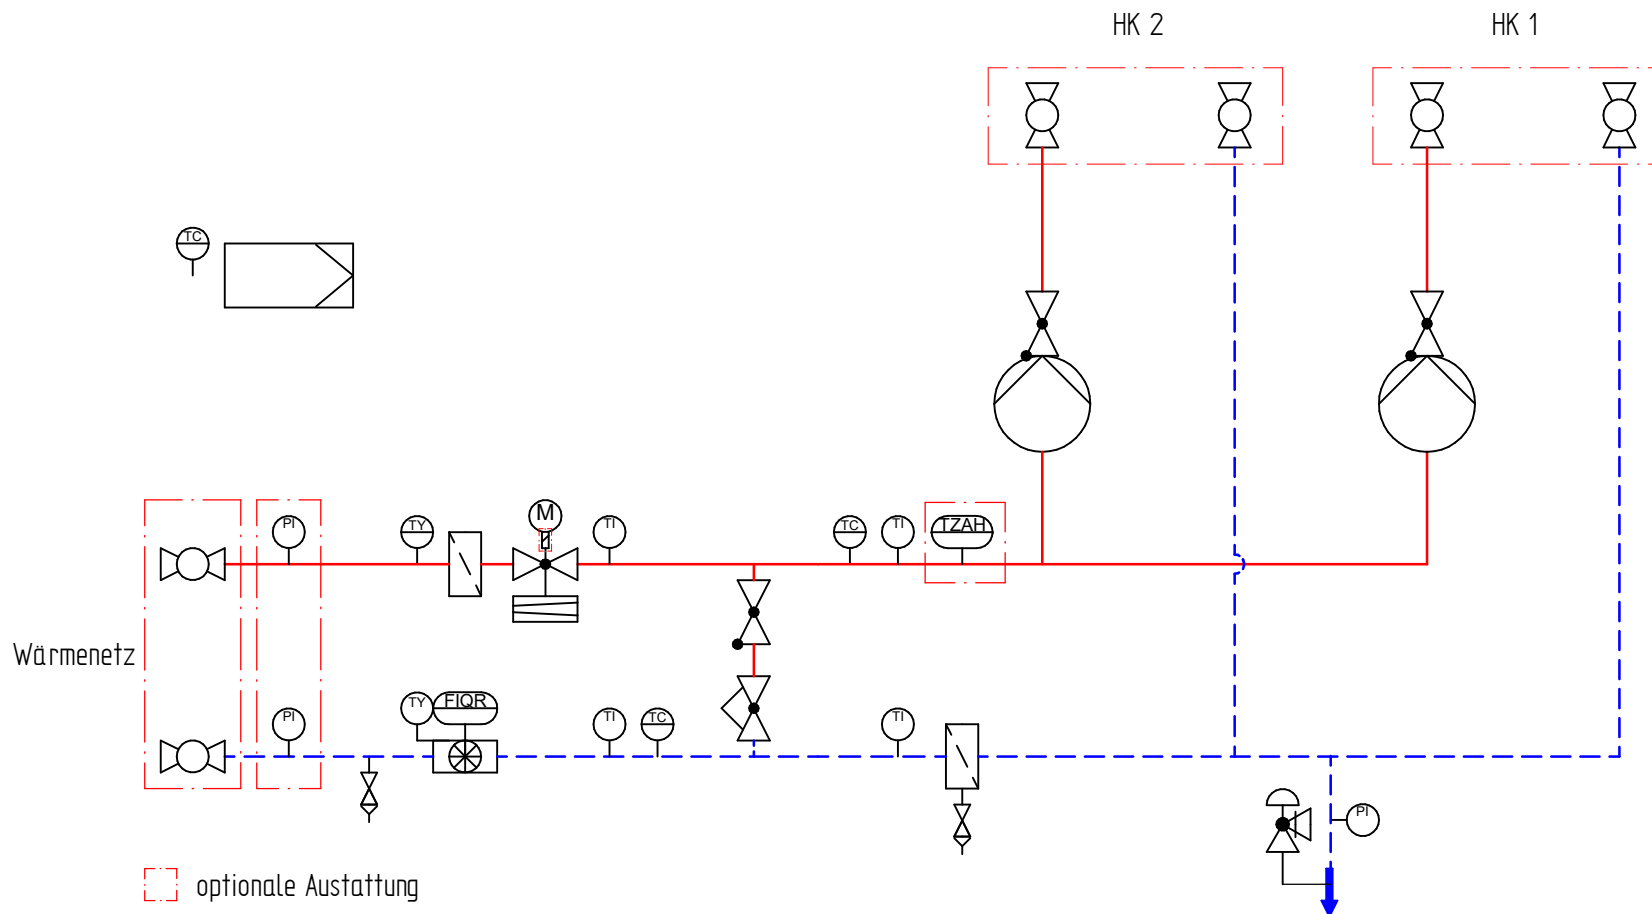

Dargestellte R&I-Symbole des Fließschemas können auch ein Passstück sein. Welche Bauteile Bestandteil des Produktes bzw. Systems sind, steht in der Stückliste der Leistungsbeschreibung.

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln. Er darf sie nur zur Ausführung des ihm erteilten Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen, Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise verwerthen. Bei Zuwiderhandlungen haftet uns der Empfänger für alle Schäden.		Maßstab :		Material:	
		Masse:		Werkstoff:	
		BV:			
		Name	Datum	Titel:	
Ersteller		Bednarz, C.	03.08.2017		
Bearb.					
Zeichnungs-Nr.		Beleg-Nr.		Project-Nr.	A3
GIRO_0D-2H_4220136		RI		28.09.2020	
				Blatt 1/1	

Symbol	Bezeichnung
	DDC – Regler
	Temperatursensor
	Wärmezähler mit integriertem Temperaturfühler
	Temperatursensor für Wärmezähler
	Manometer
	Thermometer

Symbol	Bezeichnung
	Kugelhahn
	Volumenstrombegrenzer
	Entleerung
	Pumpe
	Rückschlagventil
	Sicherheitstemperaturwächter (max)

Symbol	Bezeichnung
	Volumenstromregler + Durchgangsventil mit Antrieb mit SF
	Membran Sicherheitsventil
	Schmutzfänger
	Anschluß Druckhaltung
	Vorlauf
	Rücklauf