
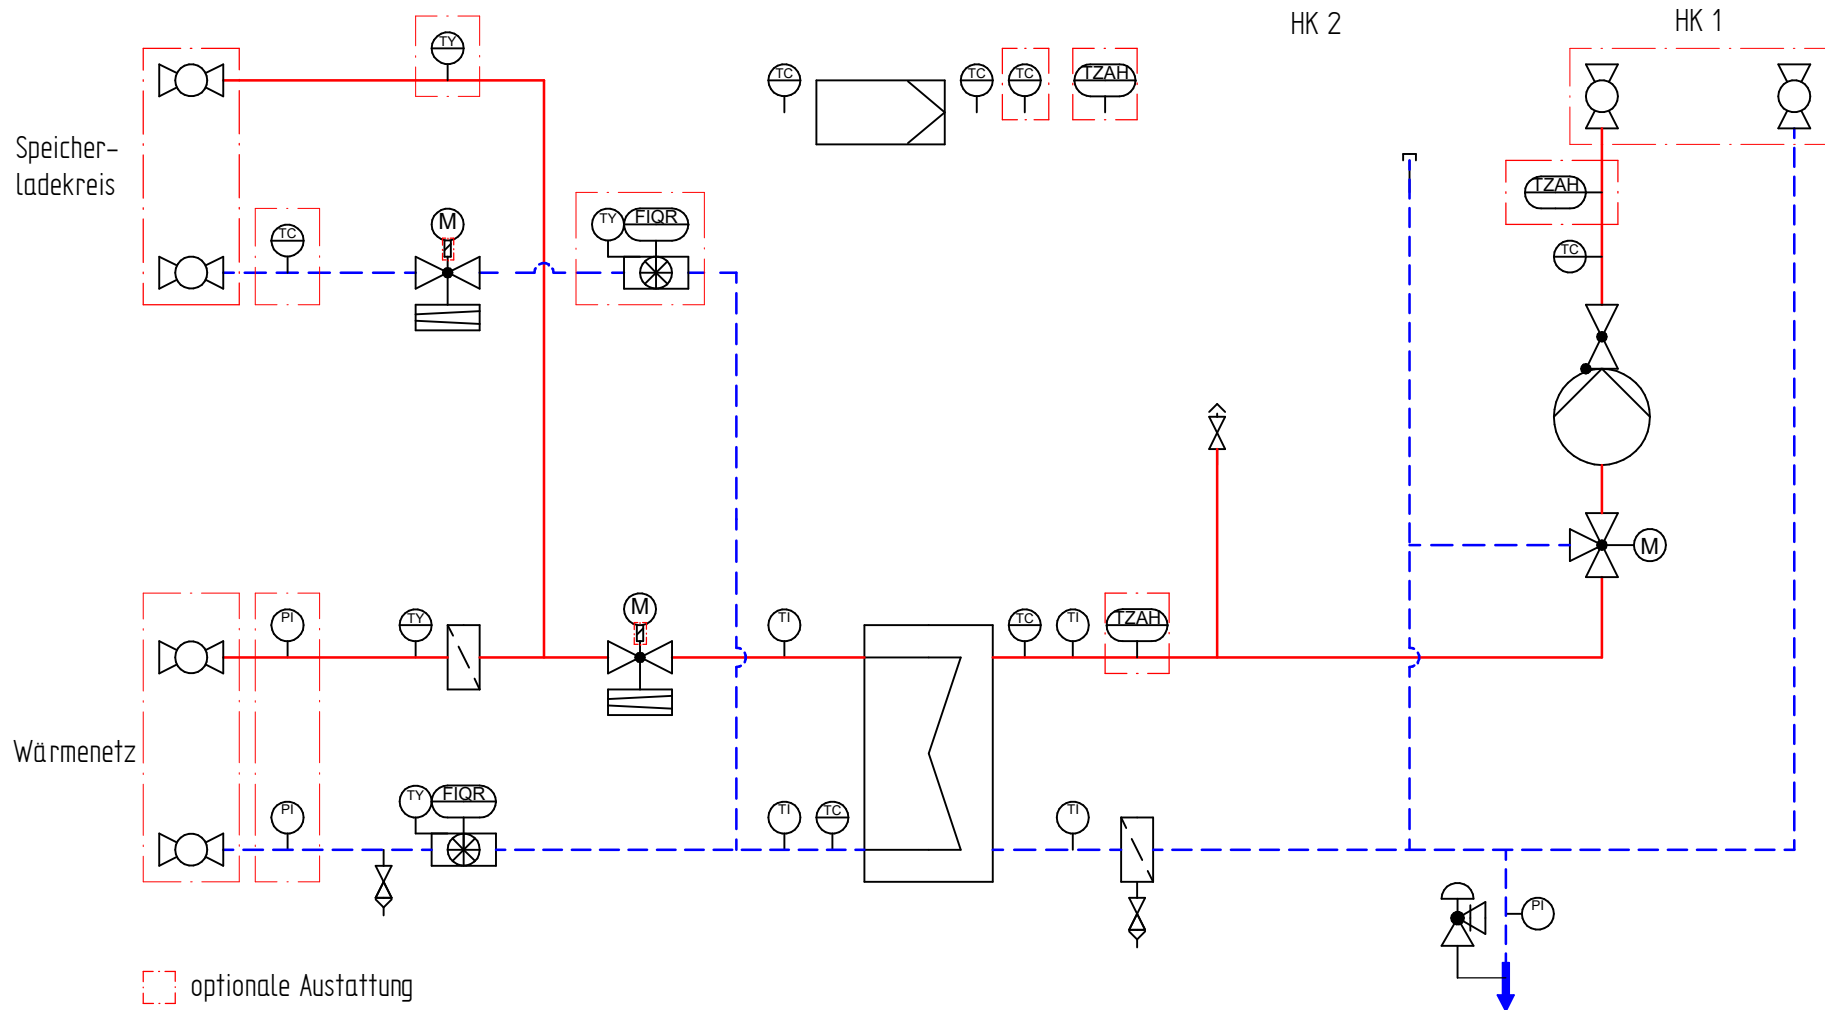





Dargestellte R&I-Symbole des Fließschemas können auch ein Passstück sein. Welche Bauteile Bestandteil des Produktes bzw. Systems sind, steht in der Stückliste der Leistungsbeschreibung.

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Mit der Entgegennahme dieser Zeichnung verpflichtet sich der Empfänger, sie vertraulich zu behandeln. Er darf sie nur zur Ausführung des ihm erteilten Auftrages benutzen, insbesondere also nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigen, Dritten zugänglich machen oder in anderer Weise verwerthen. Bei Zuwiderhandlungen haftet uns der Empfänger für alle Schäden.				Maßstab :	Material:
				Masse:	Werkstoff:
				BV:	
				Titel:	
	Ersteller	Name	Datum		
	Bearb.	Bednarz, C.	26.01.2017		
	Zeichnungs-Nr.			Beleg-Nr.	Project-Nr.
				RI_	A3
	GIRO 11-1H-1DS 4220102				28.09.2020
					Blatt1/1

Symbol	Bezeichnung
	DDC - Regler
	Wärmeübertrager
	Temperatursensor
	Wärmezähler mit integriertem Temperaturfühler
	Temperatursensor für Wärmezähler
	Manometer
	Thermometer

Symbol	Bezeichnung
	Kugelhahn
	Stutzen R (Rohrgewinde aussen) mit Kappe
	Entleerung
	Entlüftung
	Pumpe
	Rückschlagventil
	Sicherheitstemperaturwächter (max)

Symbol	Bezeichnung
	Schmutzfänger
	Volumenstromregler + Durchgangsventil mit Antrieb mit SF
	Membran Sicherheitsventil
	Dreiwegenventil mit Antrieb ohne Sicherheitsfunktion
	Anschluß Druckhaltung
	Rücklauf
	Vorlauf